

経営比較分析表（令和2年度決算）









北海道 恵庭市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A4	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)	
-	78.43	99.27	4,120	




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
70,097	294.65	237.90
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
69,485	84.05	826.71

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	令和2年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

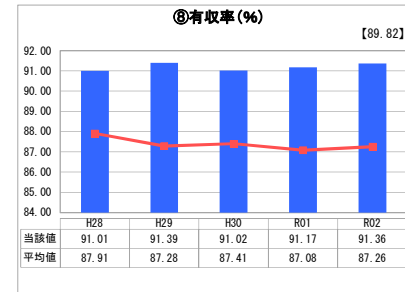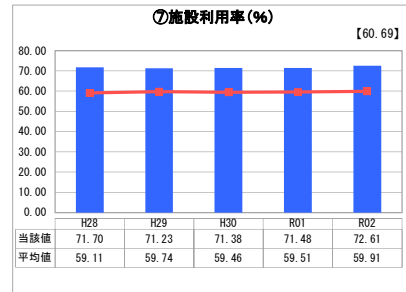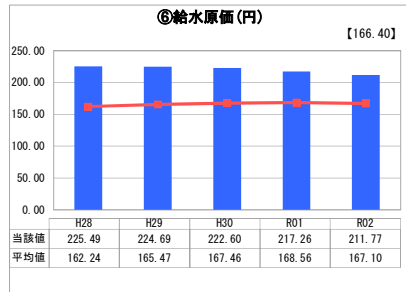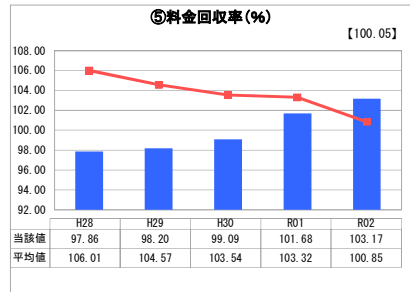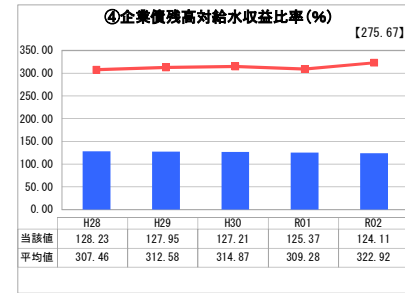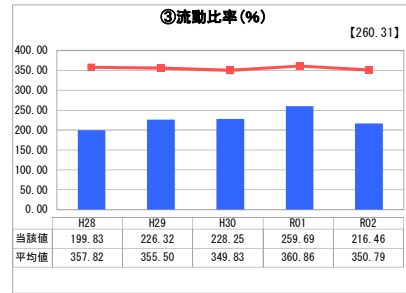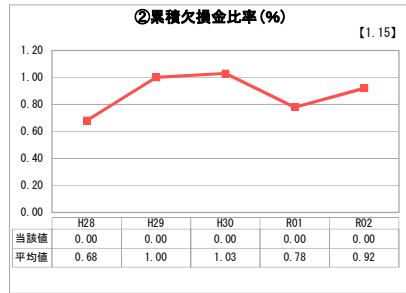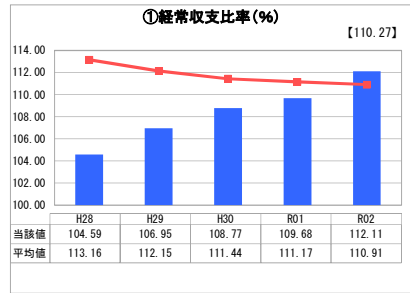

2. 老朽化の状況

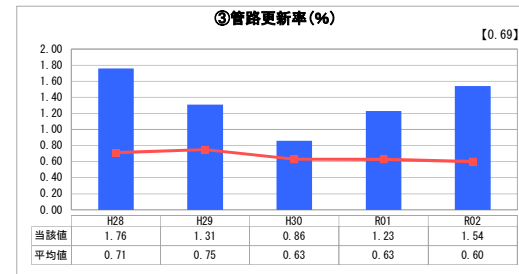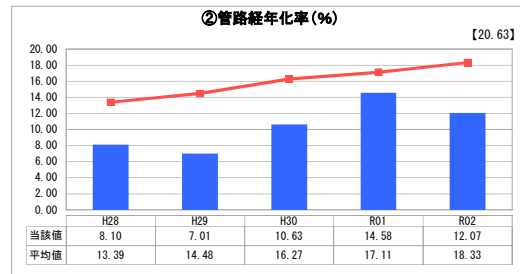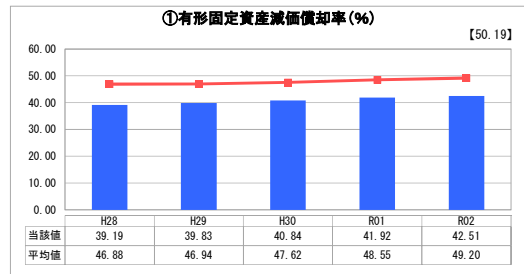

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

(1)健全性について
 ①経常収支比率は100%を超えており、累積欠損金比率についても0%を維持していることから、健全な運営がされていると考えます。
 ⑤今期は料金回収率が上がっていますが、これは漏水に伴う修繕費の減少と、維持管理に伴う経費の圧縮に努めたためです。

(2)効率性について
 効率性の指標の一つである施設利用率は、恵庭市にある2つの配水池の稼働率を表すものであり、70%を超える稼働率（日平均給水量/配水池給水能力）で運転されています。施設の設計の際には一年間を通して処理能力が不足しないように稼働率を70%から80%程度としていることを踏まえると現在の稼働率は適正と考えています。

2. 老朽化の状況について

管路経年化率については、現段階では類似団体平均を下回って推移しています。
 しかし当市は昭和50年代以降急速に市街地が発展したため、指標値にも表れているように次々と管路が更新時期を迎え、今後も経年化率は上昇していくと考えられます。
 そのため、令和2年3月に改定した「恵庭市水道事業ビジョン・経営戦略」を基本として、耐震性の低い既設管路や重要管路など優先順位をつけて更新を行い、事業費の平準化を図りながら計画的に整備を実施していきます。

全体総括

平成26年度までは概ね安定的で良好な経営が行われておりましたが、平成27年度を境に水道事業を取り巻く環境が大きく変わったことで、経営状況についても大きな変動がありました。
 また、令和2年3月に改定した「恵庭市水道事業ビジョン・経営戦略」では、令和6年度に配水池内面塗装を予定しているため一時的に純利益が低下するもの、計画期間の終期である令和11年度までは安定して黒字経営が可能になると予測しています。今後は、計画を随時フォローすることにより、投資・財政状況や経営についての見通しを明らかにし、引き続き収支状況の改善に努め、健全かつ効率的な経営ができるよう努めてまいります。